Wassertemperatur WKW2 Oberwasser (am WKW1 eingelesen) (°C)
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
sec
Wassertemperatur bei WW (vor Einleitstelle B) (°C)
23
22
21
20
19
18
17
16
15
sec
Wassertemperatur Differenz (Tosbecken-WKW1)
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
sec
Temperatur Kühlwasser Abfluss (Trennschleifanlage) (°C)
TRENNAN Vorwahl Trennen
TRENNAN TS Betriebsbereit (Antriebe sind ein)
TRENNAN Vorwahl Scheren (Durchlauf)
70
60
50
40
30
20
sec
WKW2 Kühlwasserschieber Durchfluss (m³/h) (m³/h)
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
sec
30.09.2024
01.10.2024
02.10.2024
03.10.2024
04.10.2024
05.10.2024
06.10.2024
07.10.2024
07.10

ibaAnalyzer WKW Wasserkraftwerk Aufzeichnung 30.09.24 08:00:00.000 - 07.10.2...:00.000 IBA

Datei 0: HD:time:ie-vm005:9180:WKW Wasserkraftwerk Aufzeichnung:638632728000000000:638638776000000000:600000000
Startzeit: 30.09.2024 08:00:00
Dateizeit: 604800.000 sec
Abtastzeit: 320.000 sec

	Signalname	X1	X2	Min	Max	Mittelwert	Std Abw	Einheit
1	Wassertemperatur WK...	30.09.2024	07.10.2024	8.500	10.300	9.3586	0.4345	°C
2	Wassertemperatur bei ...	30.09.2024	07.10.2024	14.40	23.30	17.597	2.847	°C
3	Wassertemperatur Differ...	30.09.2024	07.10.2024	0.40	1.30	0.811	0.173	
4	Temperatur Kühlwasser ...	30.09.2024	07.10.2024	12.63	75.95	20.539	5.742	°C
5	TRENNAN Vorwahl Tren...	30.09.2024	07.10.2024	0.00	0.00	0.000	0.000	
6	TRENNAN TS Betriebsb...	30.09.2024	07.10.2024	0.00	0.00	0.000	0.000	
7	TRENNAN Vorwahl Sch...	30.09.2024	07.10.2024	1.00	1.00	1.000	0.000	
8	WKW2 Kühlwasserschie...	30.09.2024	07.10.2024	0.090	21.545	5.8116	9.1864	m³/h

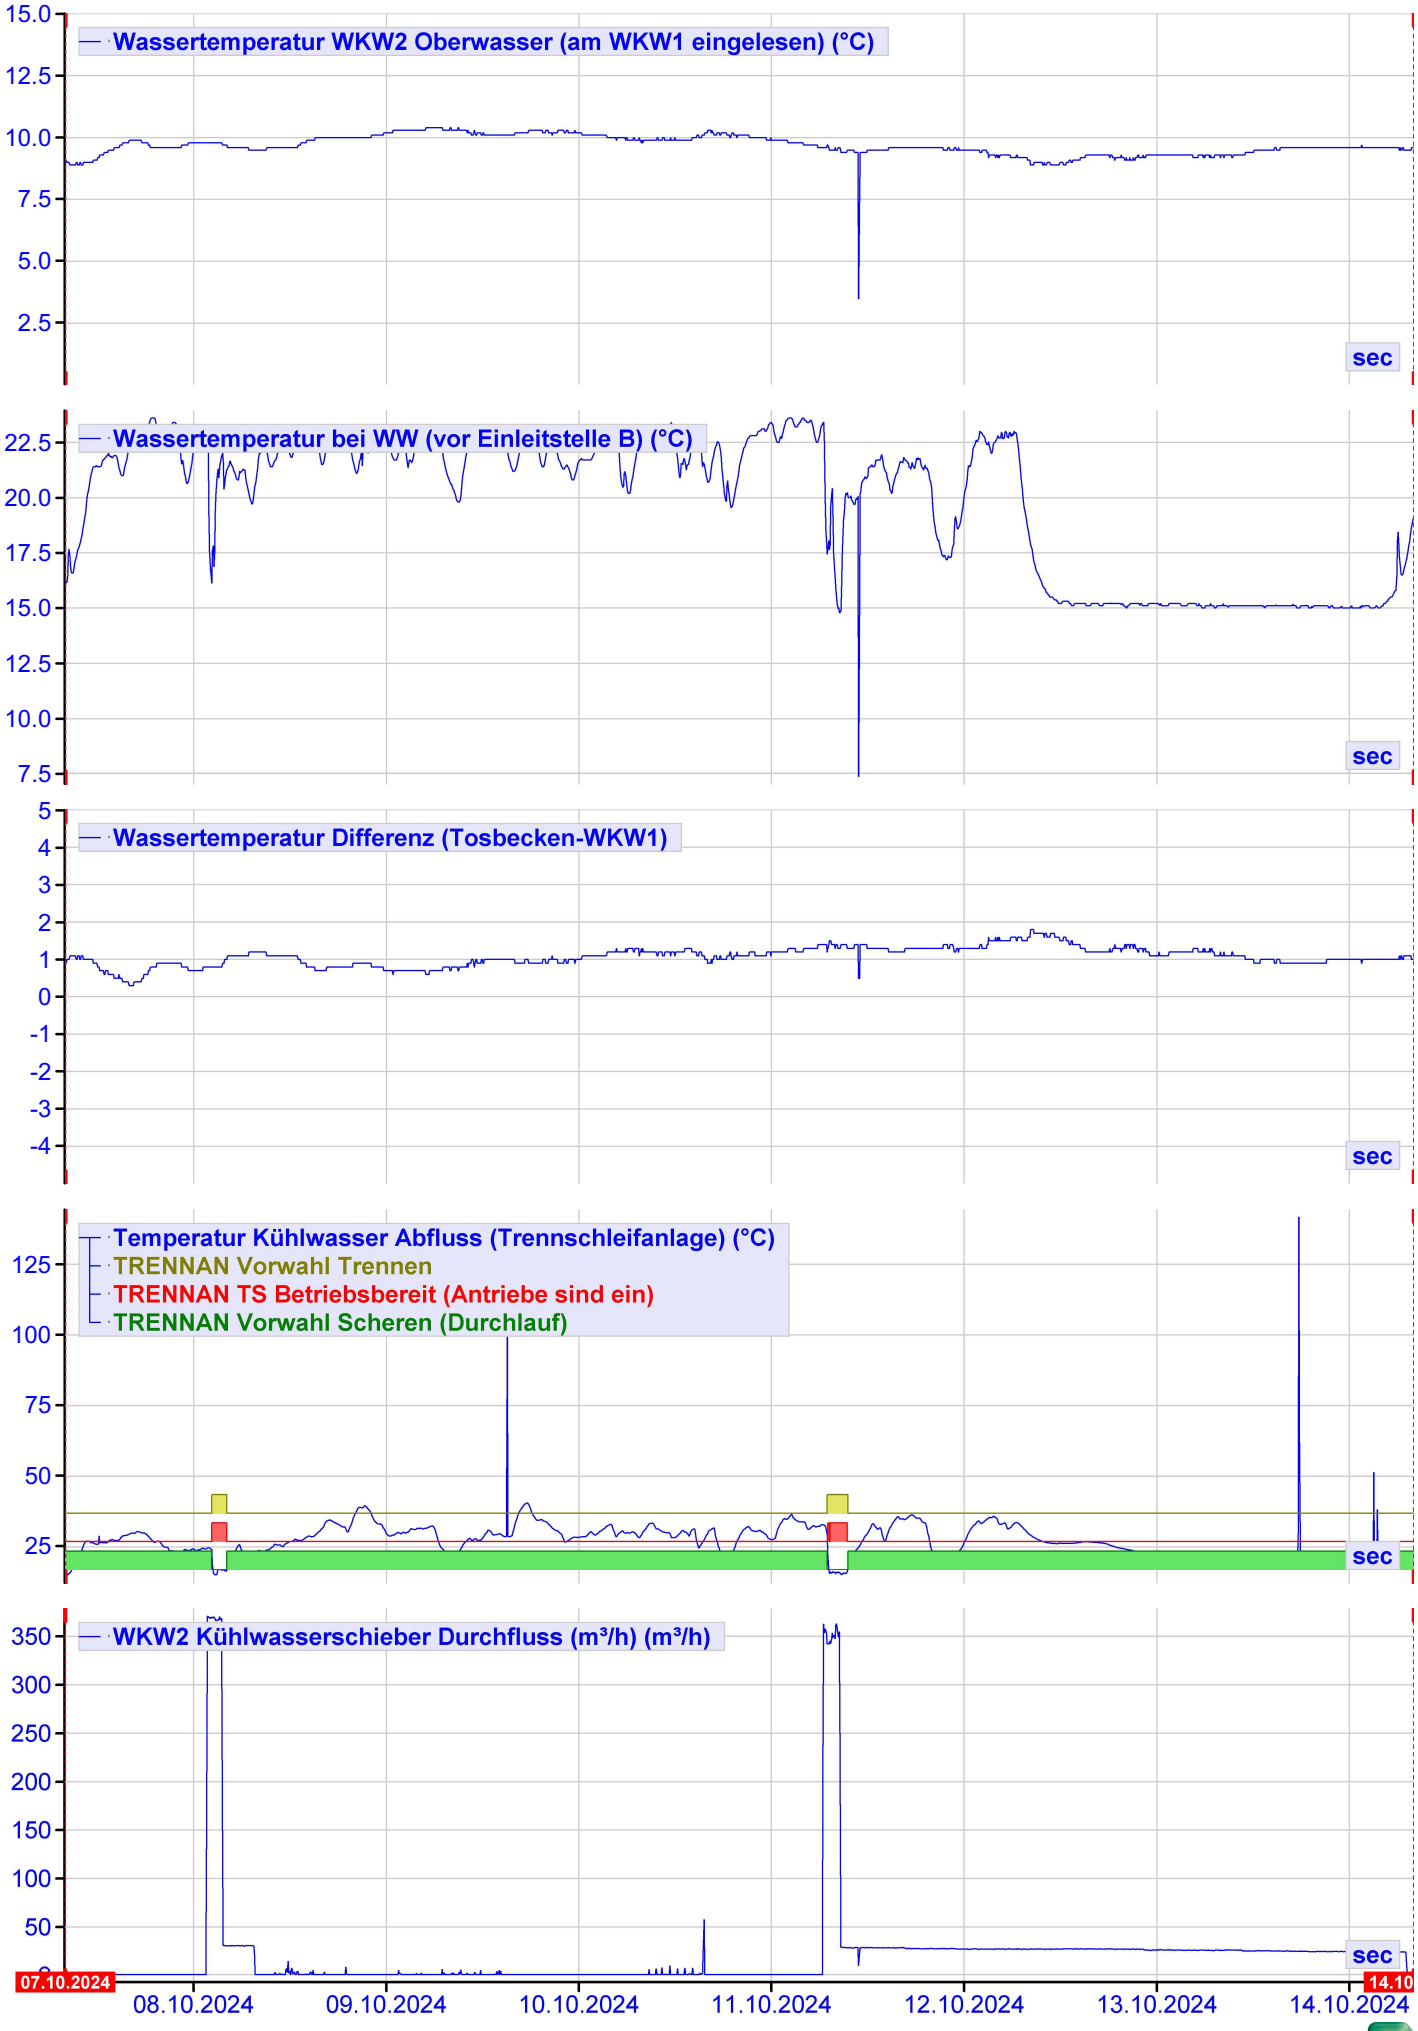
Wassertemperatur WKW2 Oberwasser (am WKW1 eingelesen) (°C)
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
sec
Wassertemperatur bei WW (vor Einleitstelle B) (°C)
22.5
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
sec
Wassertemperatur Differenz (Tosbecken-WKW1)
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
sec
Temperatur Kühlwasser Abfluss (Trennschleifanlage) (°C)
TRENNAN Vorwahl Trennen
TRENNAN TS Betriebsbereit (Antriebe sind ein)
TRENNAN Vorwahl Scheren (Durchlauf)
125
100
75
50
25
sec
WKW2 Kühlwasserschieber Durchfluss (m³/h) (m³/h)
350
300
250
200
150
100
50
sec
07.10.2024
14.10
08.10.2024
09.10.2024
10.10.2024
11.10.2024
12.10.2024
13.10.2024
14.10.2024

ibaAnalyzer WKW Wasserkraftwerk Aufzeichnung 07.10.24 08:00:00.000 - 14.10.2...:00.000 IBA

Datei 0: HD:time:ie-vm005:9180:WKW Wasserkraftwerk Aufzeichnung:638638776000000000:638644824000000000:600000000
Startzeit: 07.10.2024 08:00:00
Dateizeit: 604800.000 sec
Abtastzeit: 320.000 sec

	Signalname	X1	X2	Min	Max	Mittelwert	Std Abw	Einheit
1	Wassertemperatur WK...	07.10.2024	14.10.2024	3.500	10.400	9.6855	0.4015	°C
2	Wassertemperatur bei ...	07.10.2024	14.10.2024	7.387	23.600	19.8681	3.1889	°C
3	Wassertemperatur Differ...	07.10.2024	14.10.2024	0.30	1.80	1.075	0.253	
4	Temperatur Kühlwasser ...	07.10.2024	14.10.2024	14.70	141.63	26.869	6.482	°C
5	TRENNAN Vorwahl Tren...	07.10.2024	14.10.2024	0.00	1.00	0.026	0.161	
6	TRENNAN TS Betriebsb...	07.10.2024	14.10.2024	0.00	1.00	0.025	0.156	
7	TRENNAN Vorwahl Sch...	07.10.2024	14.10.2024	0.00	1.00	0.974	0.161	
8	WKW2 Kühlwasserschie...	07.10.2024	14.10.2024	0.00	370.75	20.885	54.614	m³/h

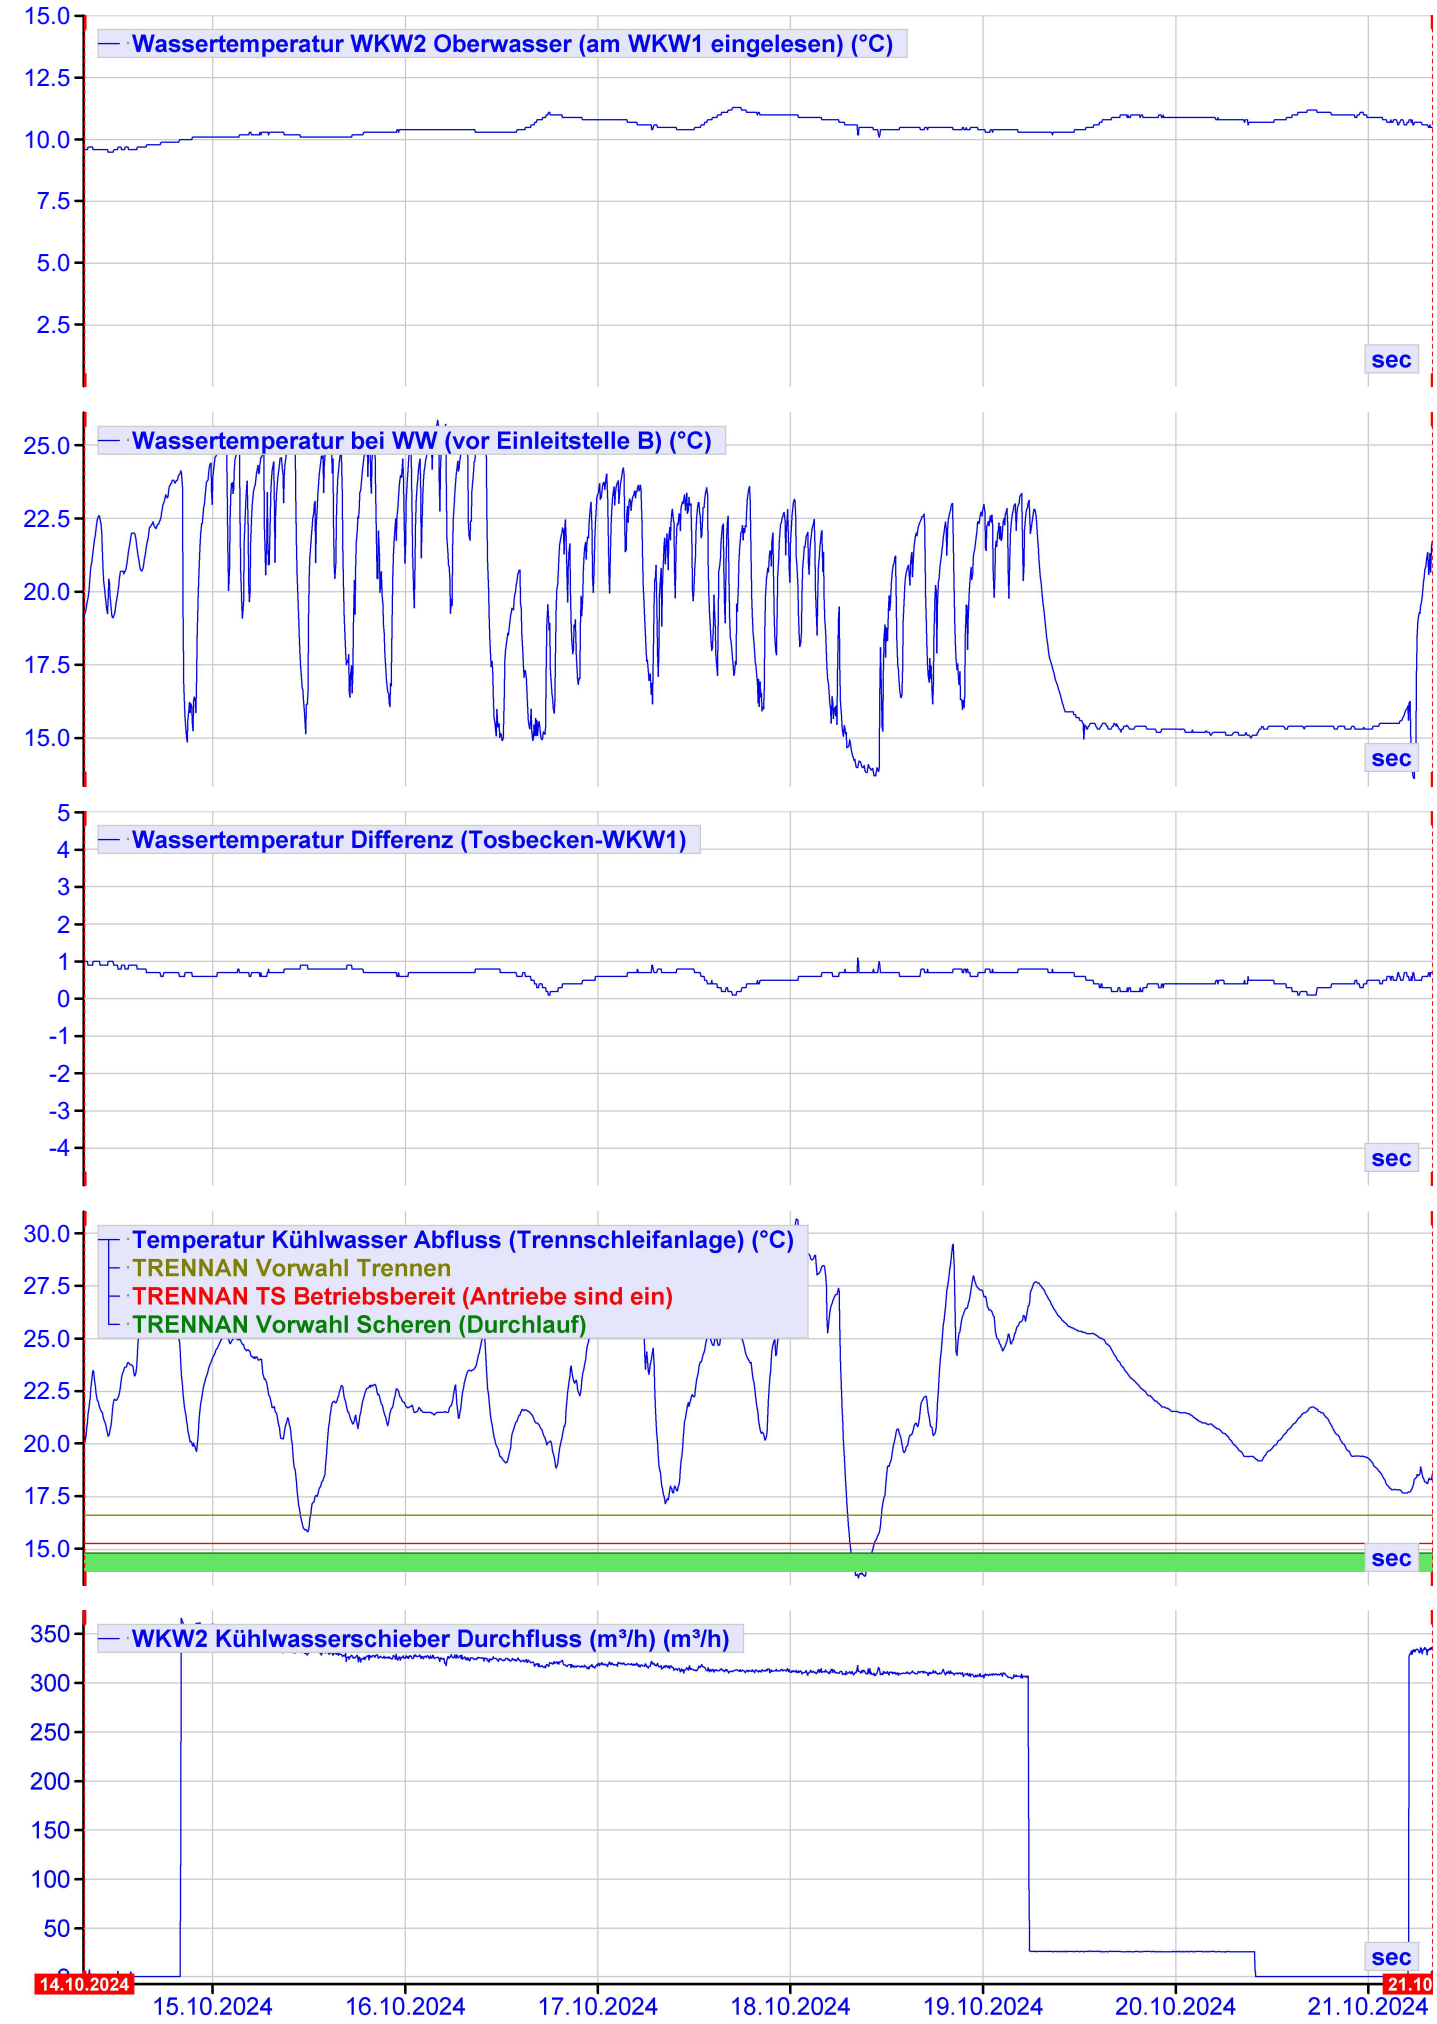
Wassertemperatur WKW2 Oberwasser (am WKW1 eingelesen) (°C)
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
sec
Wassertemperatur bei WW (vor Einleitstelle B) (°C)
25.0
22.5
20.0
17.5
15.0
sec
Wassertemperatur Differenz (Tosbecken-WKW1)
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
sec
Temperatur Kühlwasser Abfluss (Trennschleifanlage) (°C)
TRENNAN Vorwahl Trennen
TRENNAN TS Betriebsbereit (Antriebe sind ein)
TRENNAN Vorwahl Scheren (Durchlauf)
30.0
27.5
25.0
22.5
20.0
17.5
15.0
sec
WKW2 Kühlwasserschieber Durchfluss (m³/h) (m³/h)
350
300
250
200
150
100
50
sec
14.10.2024
15.10.2024
16.10.2024
17.10.2024
18.10.2024
19.10.2024
20.10.2024
21.10.2024

ibaAnalyzer WKW Wasserkraftwerk Aufzeichnung 14.10.24 08:00:00.000 - 21.10.2...:00.000 IBA

Datei 0: HD:time:ie-vm005:9180:WKW Wasserkraftwerk Aufzeichnung:638644824000000000:638650872000000000:600000000
Startzeit: 14.10.2024 08:00:00
Dateizeit: 604800.000 sec
Abtastzeit: 320.000 sec

	Signalname	X1	X2	Min	Max	Mittelwert	Std Abw	Einheit
1	Wassertemperatur WK...	14.10.2024	21.10.2024	9.500	11.300	10.5329	0.3800	°C
2	Wassertemperatur bei ...	14.10.2024	21.10.2024	13.624	25.848	19.3755	3.5050	°C
3	Wassertemperatur Differ...	14.10.2024	21.10.2024	0.10	1.10	0.596	0.190	
4	Temperatur Kühlwasser ...	14.10.2024	21.10.2024	13.632	30.672	22.5065	3.2040	°C
5	TRENNAN Vorwahl Tren...	14.10.2024	21.10.2024	0.000	0.000	0.0000	0.0000	
6	TRENNAN TS Betriebsb...	14.10.2024	21.10.2024	0.000	0.000	0.0000	0.0000	
7	TRENNAN Vorwahl Sch...	14.10.2024	21.10.2024	1.000	1.000	1.0000	0.0000	
8	WKW2 Kühlwasserschie...	14.10.2024	21.10.2024	0.11	366.00	212.641	148.318	m³/h